

Ügyfél	_____	<b>Érdeklődés</b>	<input type="checkbox"/>
Kapcsolattartó személy:	_____	<b>Megrendelés</b>	<input type="checkbox"/>
Telefonszám:	_____	<b>RST Elektronik GmbH</b>	
Szállítási cím:	_____	Tannenstraße 11	
	_____	74229 Oedheim	
	_____	Tel.: 07136/9912 - 0	
	_____	Fax: 07136/9912 - 10	
	_____	E - Mail: info@rst-elektronik.de	
Megrendelés száma:		Dátum:	
Magbízás száma.:		Szállítási határidő:	

## IMC1 Vezérlés

### 1) Általános adatok

<input checked="" type="checkbox"/> Villamos üzemű hajtóműves lift	Csoportos vezérlés :	<input type="text"/>	(max.3)		
Teherbírás:	<input type="text"/>	kg	Személyek száma:	<input type="text"/>	
Sebesség:	<input type="text"/>	m/s	Emelési magasság:	<input type="text"/>	m
Állomások száma:	<input type="text"/>	→	Hálózati feszültség:	<input type="text"/>	

### 2) Vezérlési adatok/Vezérlési funkciók

<input type="checkbox"/> 1 -nyomógombos gyűjtővezérlő kezelőasztal	<input type="checkbox"/> Gyűjtő hibajel/Szűnetmentes	
<input type="checkbox"/> 2 -nyomógombos gyűjtővezérlő kezelőasztal	<input type="checkbox"/> Segélyhívó kapcsolat/szűnetmentes	
<input type="checkbox"/> Szintbeállítás nyitott ajtónál/ Szintkorrekció	<input type="checkbox"/> Tűzeseti-vezérlés/1 kapcsolat	
<input type="checkbox"/> Csatlakozó aljzat a vezérlőszekrényben	<input type="checkbox"/> Tűzeseti-vezérlés/2 kapcsolat	
<input type="checkbox"/> Aknavilágítási kezelőgomb a kapcsolóasztalán	<input type="checkbox"/> Távmegszakító: vezérlés és világítás	
<input type="checkbox"/> Sebességhatároló távkioldó kezelőgomb	<input type="checkbox"/> Üzemen kívül állapotjelző/szűnetmentes	
<input type="checkbox"/> Sebességhatároló visszaállító kezelőgomb	<input type="checkbox"/> Normál üzem állapotjelző/szűnetmentes	
<input type="checkbox"/> Géptermi termosztát	<input type="checkbox"/> Fülkehelyzet-érzékelő/Abszolútérték-jeladó Schmersal szűnetmentes tápegység (USP) max. 2m/s	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fülkehelyzet-érzékelő/Inkrementális jeladó max. 1,2m/s	
<input type="checkbox"/> _____		
<input type="checkbox"/> Kijelző: teljes terhelés	Terhelésmérő műszer típusa:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kijelző: túlterhelt	Terhelésmérő műszer áramellátása.:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____	

### 3) Hajtómű adatai

Motor típusa:	<input type="text"/>	Rögzítő fék típusa:	<input type="text"/>
Feszültség:	<input type="text"/> V	Feszültség:	<input type="text"/> (DC/AC)
Névleges áram:	<input type="text"/> A	Áram:	<input type="text"/> A
Külső szellőztető:	<input type="text"/> V (230V,400V)	Egyedi feszültségszint:	<input type="text"/>
Hajtótárcsa-fék van	<input type="checkbox"/>	Típus:	<input type="text"/>


### 4) Fülkei kezelő - tábló (A tábló felszereltsége)

<input type="checkbox"/> A megrendelő intézi	Gyártó/tábló:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Belső utasítású elsőbbségi kulcsos kapcsoló	<input type="checkbox"/> Kulcsos tűzesetikapcsoló	
<input checked="" type="checkbox"/> Vészjelző nyomógomb	<input type="checkbox"/> Nyomógomb a kabinszellőzőhöz	
<input type="checkbox"/> Ajtónyitó nyomógomb	<input type="checkbox"/> Vész- KI gomb	
<input type="checkbox"/> Ajtózáró nyomógomb	<input type="checkbox"/> Túlterhelés kijelző	
<input type="checkbox"/> Vészvilágítás (24VDC szükséges)	<input type="checkbox"/> Különleges menetkijelző	
<input type="checkbox"/> Távbeszélő kapcsolat/Gépteremmel (Standard: Szünetmentes 12VDC)	<input type="checkbox"/> Tűzeseti kijelzés	
<input type="checkbox"/> Emeletjelző /Gray-code (Jelfeszültség 24VDC, acc.Katód)	<input type="checkbox"/> Emeletjelző 1 az N-ből (Jelfeszültség 24VDC, acc.Katód)	
<input type="checkbox"/> Emeletjelző STA 2/3 soros (Busz-kompatibilis a vezérléssel)	<input type="checkbox"/> Hangüzenet	
<input type="checkbox"/> Hangjelző	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

### 5) Külső kezelő tábló (A tábló felszereltsége)

<input type="checkbox"/> A megrendelő intézi	Gyártó/Tábló:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Irányjelző	<input type="checkbox"/> Utazás folytatása kijelző	
<input type="checkbox"/> Üzemen kívül állapotjelző	<input type="checkbox"/> Rendkívüli utazás kijelző	
<input type="checkbox"/> Külső utasítású elsőbbségi kulcsos kapcsoló	Állomáson:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kulcsos távmegszakító	Állomáson:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Tűzeseti kulcsos kapcsoló	Állomáson:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Emeletjelző Gray-kód (Jelfeszültség 24VDC, acc.Katód)	Állomáson:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Emeletjelző 1 az N-ből (Jelfeszültség 24VDC, acc.Katód)	Állomáson:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

### 6) Akna hosszmetsete

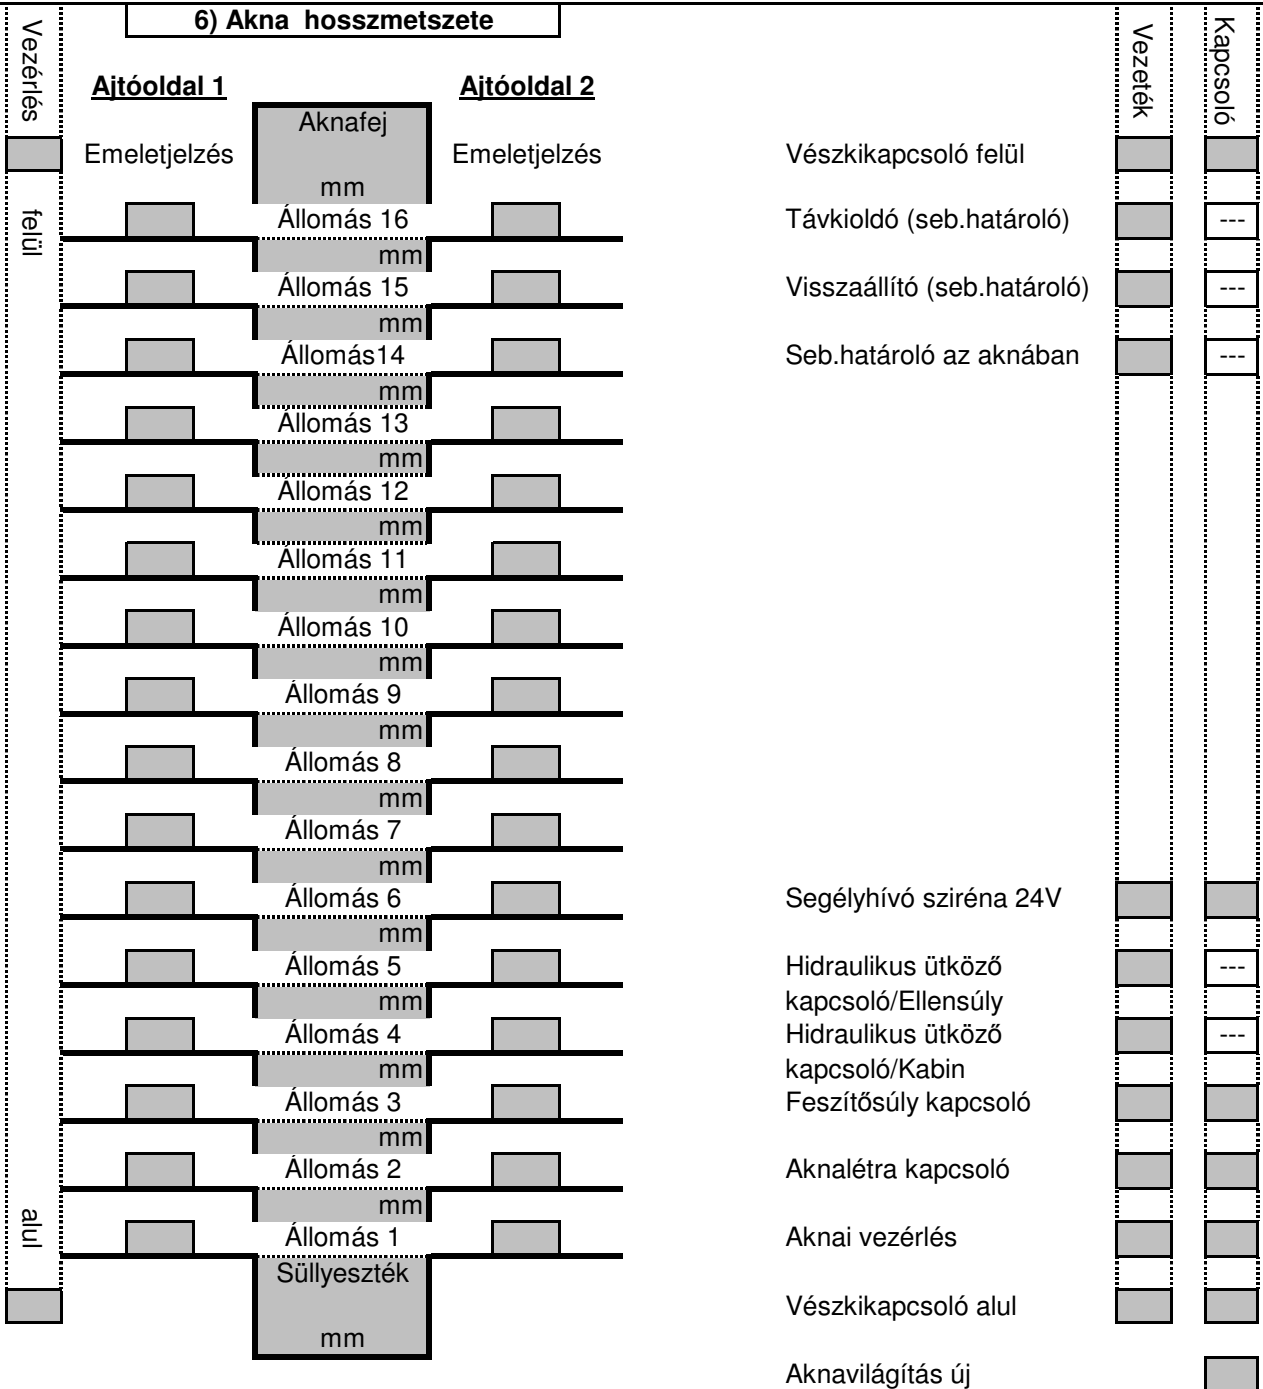

### 7) Akna-alaprajz

